

GESELLSCHAFT: *Ab*

AUFTRAGS-NR.:

PBN-00-0942-00
 ANLAGE:

0400 / 1 / 10

LEITUNGS-BEZEICHNUNG

14D17E 2A 0

BLATT A VON A

HAUPT-NENNWEITE

A5

ROHRKLASSE


2A49A.1

LEITUNGSART	NORM
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

ISOLIERUNG ANSTRICH

100 000

BEMERKUNGEN:

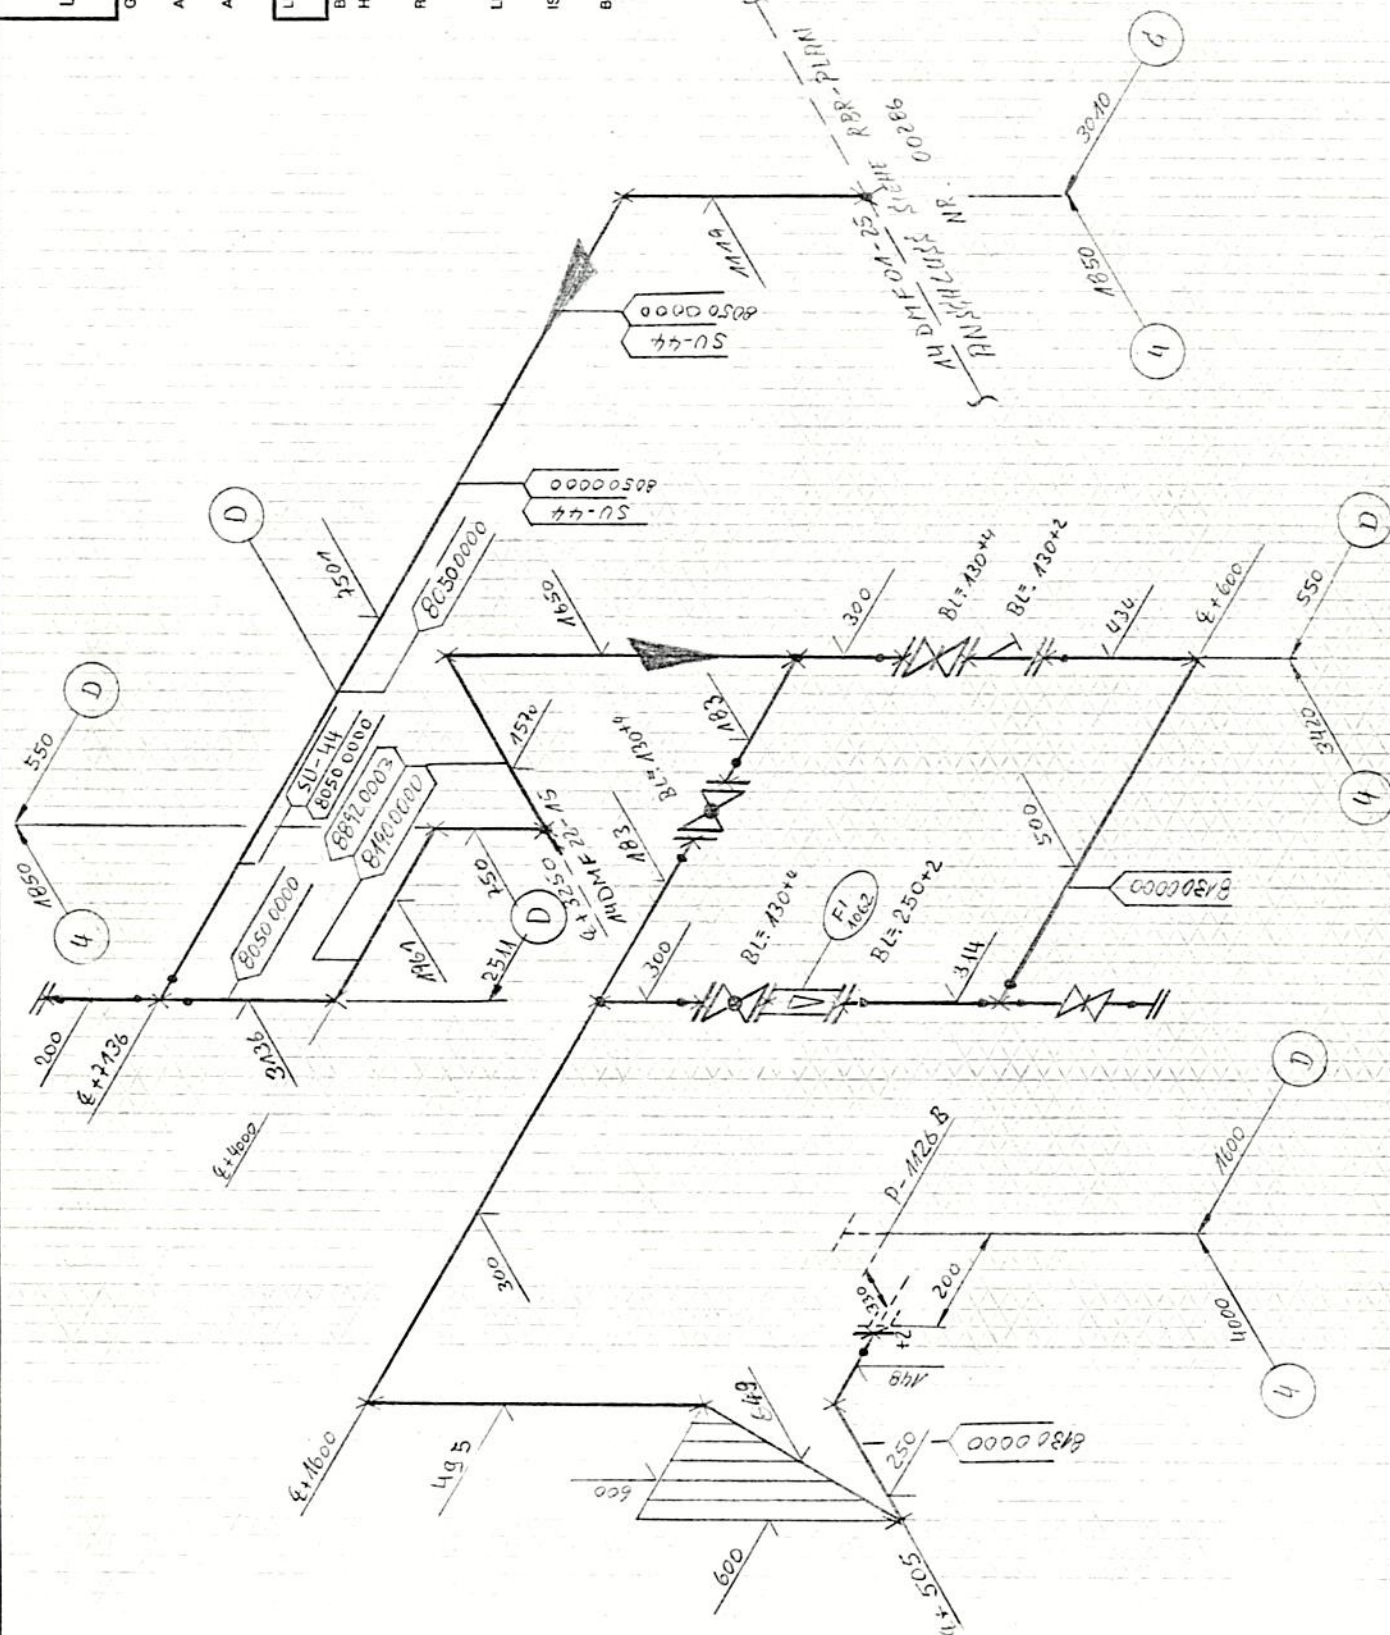

Nordofeil

Zeichnungs-Nr.:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Entworten: *Nein* Datum: *1991*

Vor Verlegung der Leitungen sind die angegebenen Abstände einzuhalten. Bei Abweichungen ist mit der LURGI-Bauleitung bzw. dem Technischen Büro der LURGI Rücksprache zu nehmen!

Laut LURGI-Norm N 217, Abschnitt 2, ist die Festlegung der Montagemaße die Montagefirma verantwortlich!

Umrändete () Maße sind